




**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
m. st. Warszawy**

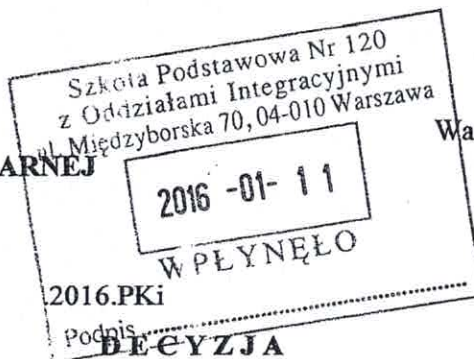

Warszawa, dn.

05 STY. 2016

MZ.5582.19304-1. 7. 54

2016.PKi

Podpis: **DECYZJA**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 120
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM
im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”
ul. Międzyborska 70, tel. 810-32-44
04-010 Warszawa
REGON 00001562, NIP 113-18-84-211

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.) – oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – z późn. zm.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole ustaleń z dokonanych czynności kontrolno – rozpoznawczych w dniu 19.11.2015r., przez mł. bryg. Pawła Kieliszka kierownika sekcji d/s kontrolno – rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy” przy ul. Międzyborskiej 70 w Warszawie

nakazuje się

Szkole Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy” przy ul. Międzyborskiej 70 w Warszawie niżej wymienionych obowiązków

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1	2	3
1.	<p>Zapewnić prawidłową długość dojsć ewakuacyjnych w budynku przy jednym kierunku ewakuacji, nie przekraczającą 30 m lub zastosować rozwiązania zamienne, w odniesieniu do w/w wymagań w przypadku braku możliwości ich realizacji w pełnym zakresie, wskazanych na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzgodnionych z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.</p> <p>Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), §16 ust. 2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).</p> <p>Uzasadnienie: W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono, że przedmiotowy budynek zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Ze względu na swoją wysokość zaliczony jest do budynków średniowysokich.</p> <p>Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu obowiązek zapewnienia osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.</p> <p>Ewakuację z pomieszczeń usytuowanych najdalej od klatki schodowej na ostatniej kondygnacji budynku zapewniono w jednym kierunku. Długość dojścia z tych pomieszczeń do wyjścia na zewnątrz budynku wynosi około 66 metrów. Długości dojsć ewakuacyjnych zostały potwierdzone podczas kontroli pomiarem dalmierzem laserowym.</p> <p>Zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszczalna długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji nie powinna przekraczać 30 metrów.</p> <p>W tym stanie faktycznym stwierdzono, że istniejąca długość dojścia ewakuacyjnego z najwyższej kondygnacji jest większa od parametru długości określonej w przepisach techniczno – budowlanych o ponad 100%.</p> <p>Fakt powyższy w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej</p>	31.12.2017r.

<p>budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) określające sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynków, stanowi zgodnie z §16 ust. 2 pkt 2 podstawę do uznania budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi.</p> <p>Wobec powyższego właściciel budynku w oparciu o przytoczony §16 ust. 3 posiada obowiązek zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.), które na podstawie § 207 ust. 2 stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, gdy zagrażają one życiu ludzi.</p>	<p>DYREKTOR SZKOŁY <i>[Signature]</i> mgr Jolanta Goralska</p> <p>760 KOPIOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIER 12.01.2016</p>
<p>2. Zabezpieczyć urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu ewakuacyjne klatkę schodową w budynku lub zastosować rozwiązania zamiennie, w odniesieniu do w/w wymagań w przypadku braku możliwości ich realizacji w pełnym zakresie, wskazane na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzgodnione z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.</p> <p>Zabezpieczenie urządzeniami oddymiającymi należy wykonać w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających ich prawidłowość działania.</p> <p>Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), § 3 ust 1, § 16 ust. -1, ust. 2- pkt. 5 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w związku z § 207 ust. 2 i § 245 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm).</p> <p>Uzasadnienie: W trakcie czynności kontrolnych w obiekcie ustalono, że ewakuacyjna klatka schodowa w budynku nie jest wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu ani służące do usuwania dymu.</p> <p>Ponadto, ustalono, że przedmiotowy budynek jest budynkiem średniowysokim znajdującym się w jednej strefie pożarowej. Cały obiekt powinien spełniać wymagania stawiane dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.</p> <p>Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu obowiązek zapewnienia osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji oraz wyposażać budynek w wymagane urządzenia przeciwpożarowe.</p> <p>Fakt powyższy w oparciu o ww. rozporządzenie MSWiA określające sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynków, stanowi zgodnie z § 16 ust.2 pkt 5 podstawę do uznania budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi. Biorąc pod uwagę powyższe wskutek niezapewnienia przez występujące w obiekcie warunki techniczne możliwości ewakuacji, budynek uznano za zagrażający życiu ludzi.</p> <p>Wobec powyższego właściciel obiektu jako strona odpowiedzialna za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w budynku, w oparciu o przytoczony § 16 ust. 3 posiada obowiązek zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony</p>	<p>31.12.2017r.</p>

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1422), które na podstawie § 207 ust. 2 stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, gdy zagrażają one życiu ludzi. Określone w treści obowiązku wymaganie zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymieniem wynika z wymagań § 245 pkt. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, który w budynkach niskich (N) zawierających strefę pożarową ZL II wymaga, aby klatki schodowe były obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Pouczenie

Na podstawie §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w stosunku do nakazanego w pkt 1 obowiązku dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 00 – 622 Warszawa, ul. Polna 1, wniesione za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Otrzymuje:

1. Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”
ul. Międzyborska 70
04 – 010 Warszawa
2. a/a.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. br. mgr inż. Bogdan Łasica
ZASTĘPCA KOMENDANTA


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 120
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”
ul. Międzyborska 70, tel. 810-32-44
04-010 Warszawa
REGON 1408801562, NIP 112-18-84-218

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jadwiga Goralska

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM
12.01.2016



miasto stołeczne Warszawa - PLAN WARSZAWY

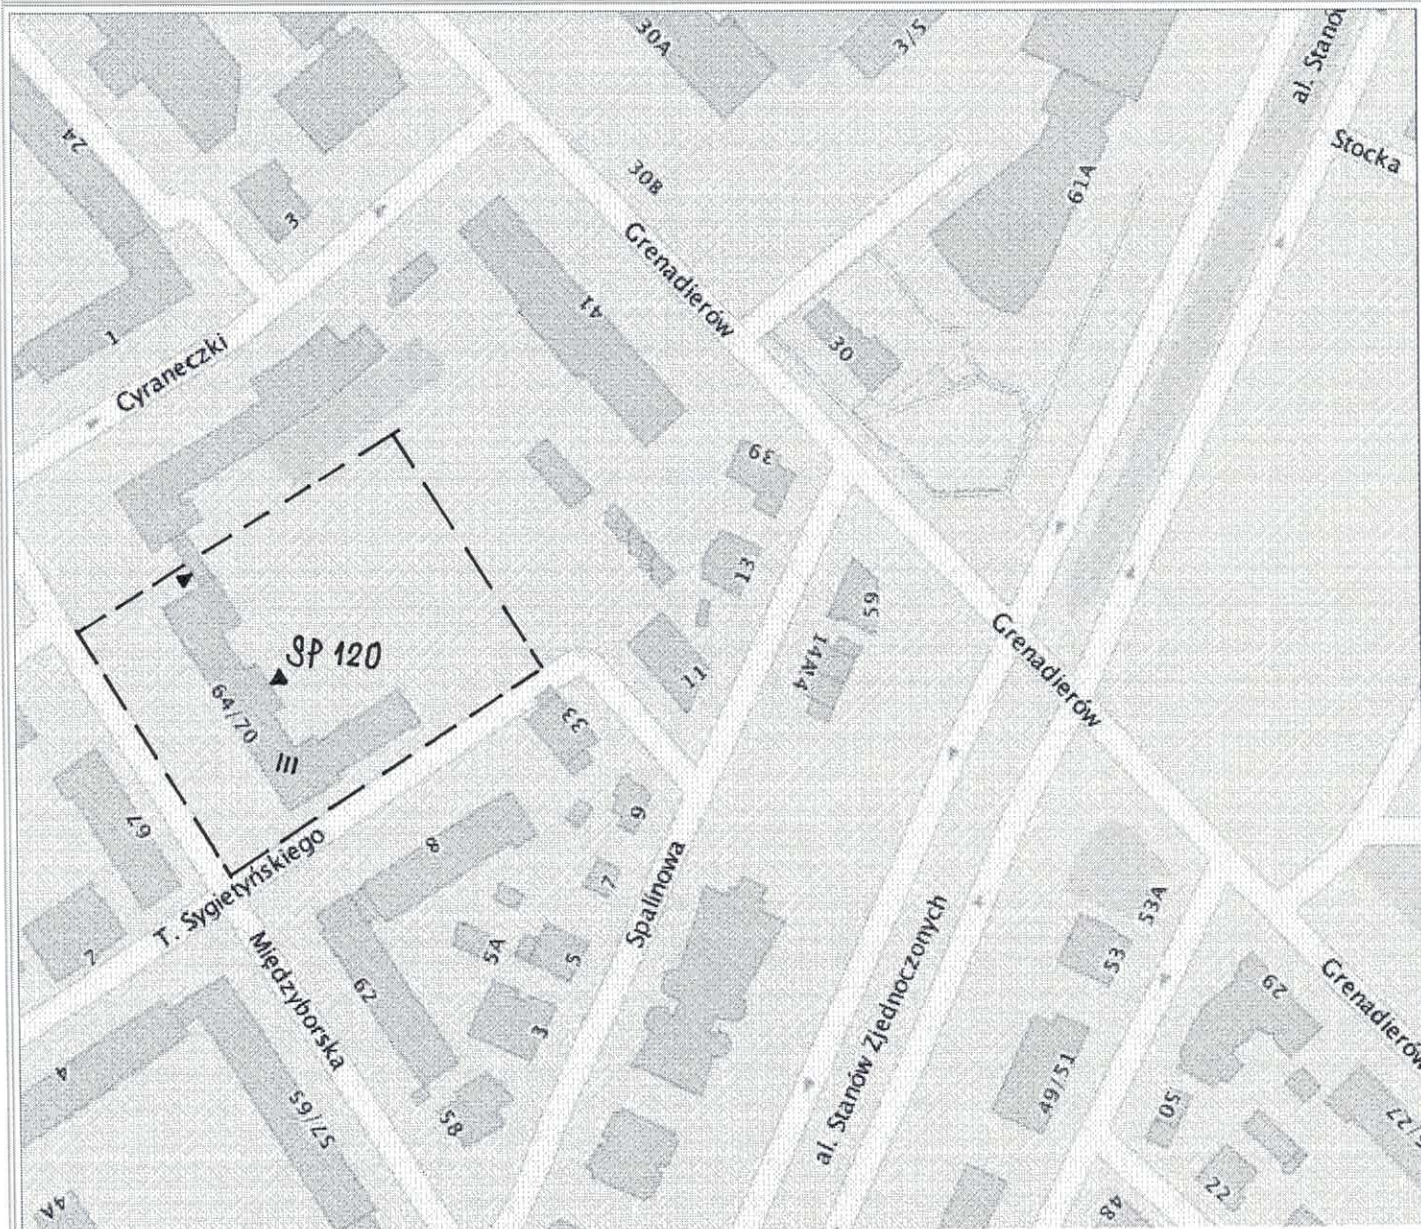

<p style=text-align:justify> Uzyskane dane lub informacje można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. M.st. Warszawa nie gwarantuje stałej dostępności tych danych oraz ich aktualności. Dane zawarte w serwisie mapowym m.st. Warszawy mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż m.in.: </p>
 <ul style=padding: 0;>
 <div style=text-align:justify> dane gromadzone w serwisie mapowym m.st. Warszawy są pozyskiwane w różnym trybie i terminach od podmiotów prowadzących publiczne rejestry ale również z prywatnych baz danych;</div>
 <div style=text-align:justify> na dane w serwisie mapowym m.st. Warszawy mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych);</div>
 <div style=text-align:justify> m.st. Warszawa nie jest co do zasady uprawniona do samodzielnego: sprawdzania, uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych za wyjątkiem rejestrów publicznych prowadzonych z mocy prawa przez Prezydenta m.st. Warszawy.</div>

 <p style=text-align:justify> Rejestry publiczne prowadzone na podstawie odrębnych przepisów przez Prezydenta m.st. Warszawy udostępnione w serwisie mapowym to:
 ewidencja gruntów i budynków,
 podział administracyjny,
 ewidencja miejscowości, ulic i adresów,
 rejestr cen i wartości nieruchomości,
 mapa zasadnicza,
 ortofotomapy, fotoplany, fotoszkiełce, inne opracowania archiwalne kartograficzne,
 plany zagospodarowania przestrzennego,
 gminna ewidencja zabytków.

 </p>
 Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej