



TABLICA TPO-C/3, piętro 3

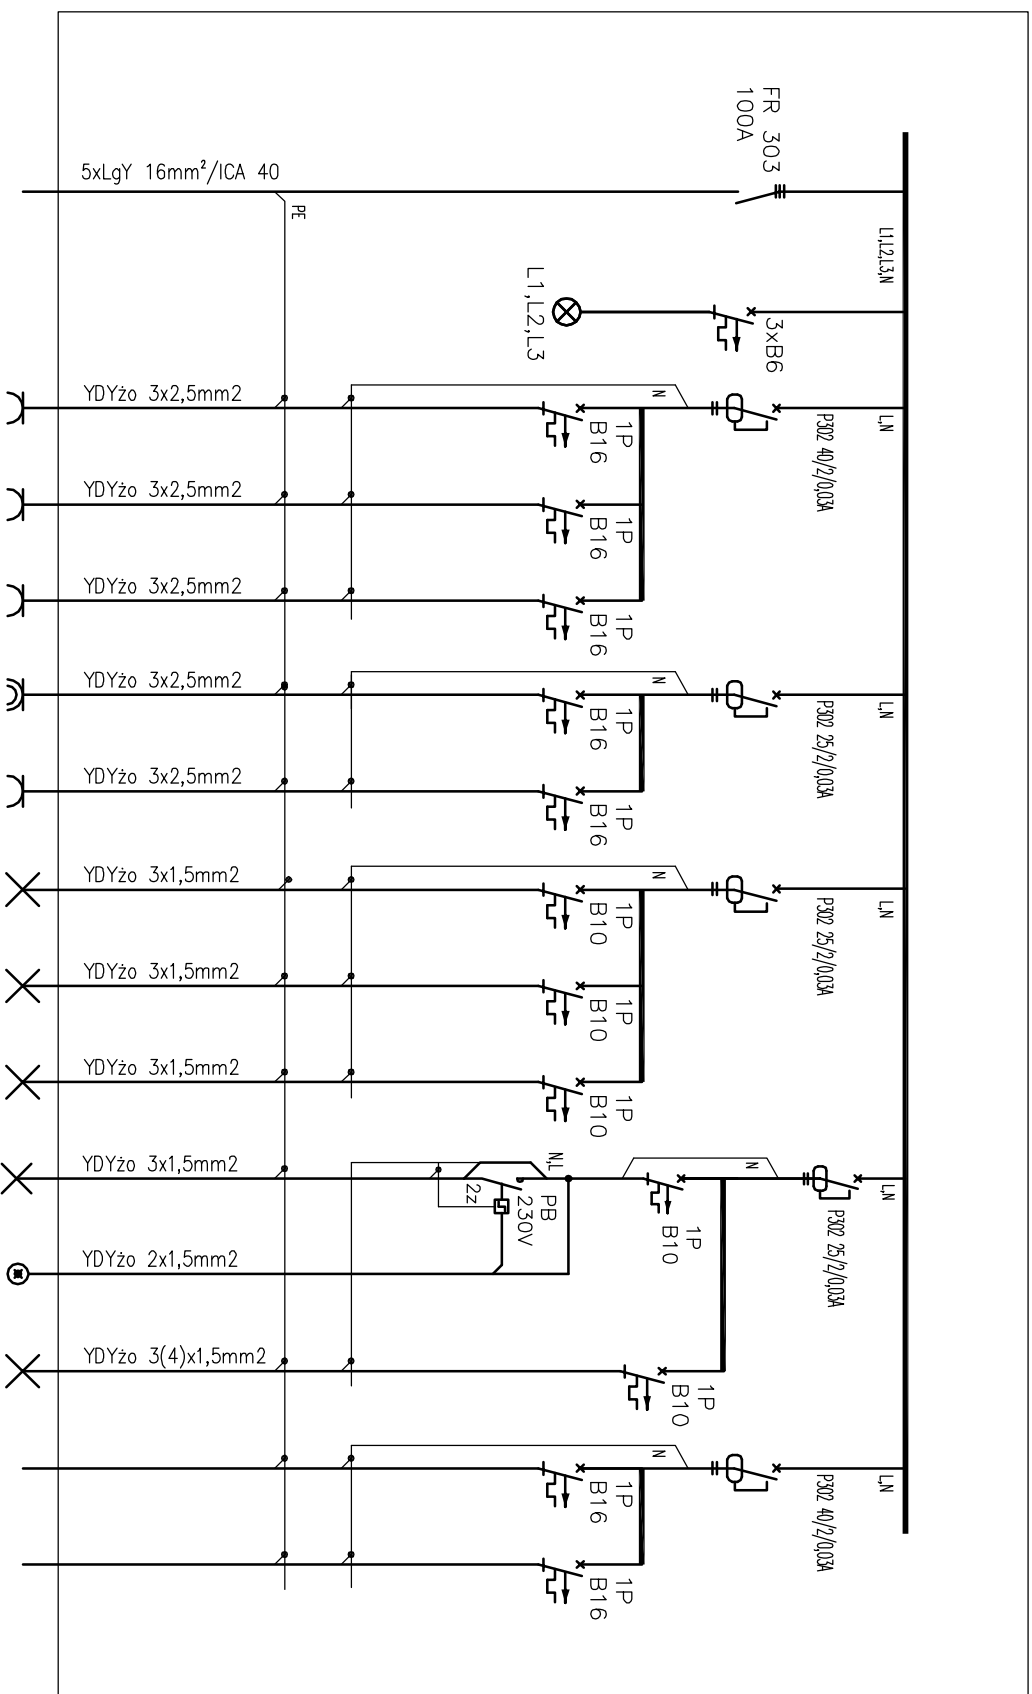

NR OBMODU	TPO-C/3	Sygnalizacja	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	TPO-C/3/Sm.1	TPO-C/3/Sm.2	TPO-C/3/Sm.3	TPO-C/3/Sm.4	-	TPO-C/3/Sm.5	TPO-C/3/R1	TPO-C/3/R2
			wykoane 230V	wykoane 230V	wykoane 230V	wykoane 230V	wykoane 230V	wykoane 230V	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie komunikacja	Sterowanie zdalczeniem	Oswietlenie Awaryjne	Rezerwa	Rezerwa
SZCZEGÓŁY	Zasilone rozdzielnicą TPO-C/3 z TPO-C/-1	Lampki sygnalizacyjne	Gniazda ogólnie pokój 317, 318	Gniazda ogólnie pokój 319, 320	Gniazda ogólnie pokoje 321, 322	Gniazda ogólnie WC	Gniazda ogólnie korytarz	Oswietlenie ogólnie pokoje 317, 318, 319, 320	Oswietlenie ogólnie pokoje 321, 322	Oswietlenie ogólnie WC	Oswietlenie zasilane oswietlano na korytarzu blok C piętro 3	przyciski instalowane na korytarzu	Oswietlenie awaryjne na korytarzu blok C piętro 3	-	-	-

		inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ	
zadanie: Budynek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Praga Południe 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274			
temat: Schemat ideowy tablicy TPO-C/3 (oddziółów ogólnych piętra 3)			
projektanci:	mgr inż. Włodzimierz Frączek	data:	Lipiec 2014
opracowali:	mgr inż. Sławomir Iwanowski	branża:	nr rysunku
	inż. Dariusz Piaszczyński		Elektryczna
	tech. Damian Skwarnicki		
opracował:	mgr inż. Grzegorz Stodolski	stadium:	skala:
		P.W.	—