

1 2 3 4 5 6 7 8

istn.YAKY4x95 /1KV T:11310->nłecz
istn.YAKY 4x120/1KV T:20030 -> PD/St:9944

A B C D E F

warsztat sam.

TOS

Na odc. A-B kb nn wys w/a mowy WPG
istn.YAKY 4x95/1KV T:11310
istn.YAKY 4x120/1KV T:20030

N18

0.61

0.21

0.39

0.40

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 66

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7

2.0

3.7

PD

Z-21

10A

Karczewska

Lukowska 64

L=2.0

2r.PCV 110

L=4.0

1.0

1.3

3.8

4.2

0.7


2.0

3.7

PD

Z-21

10A

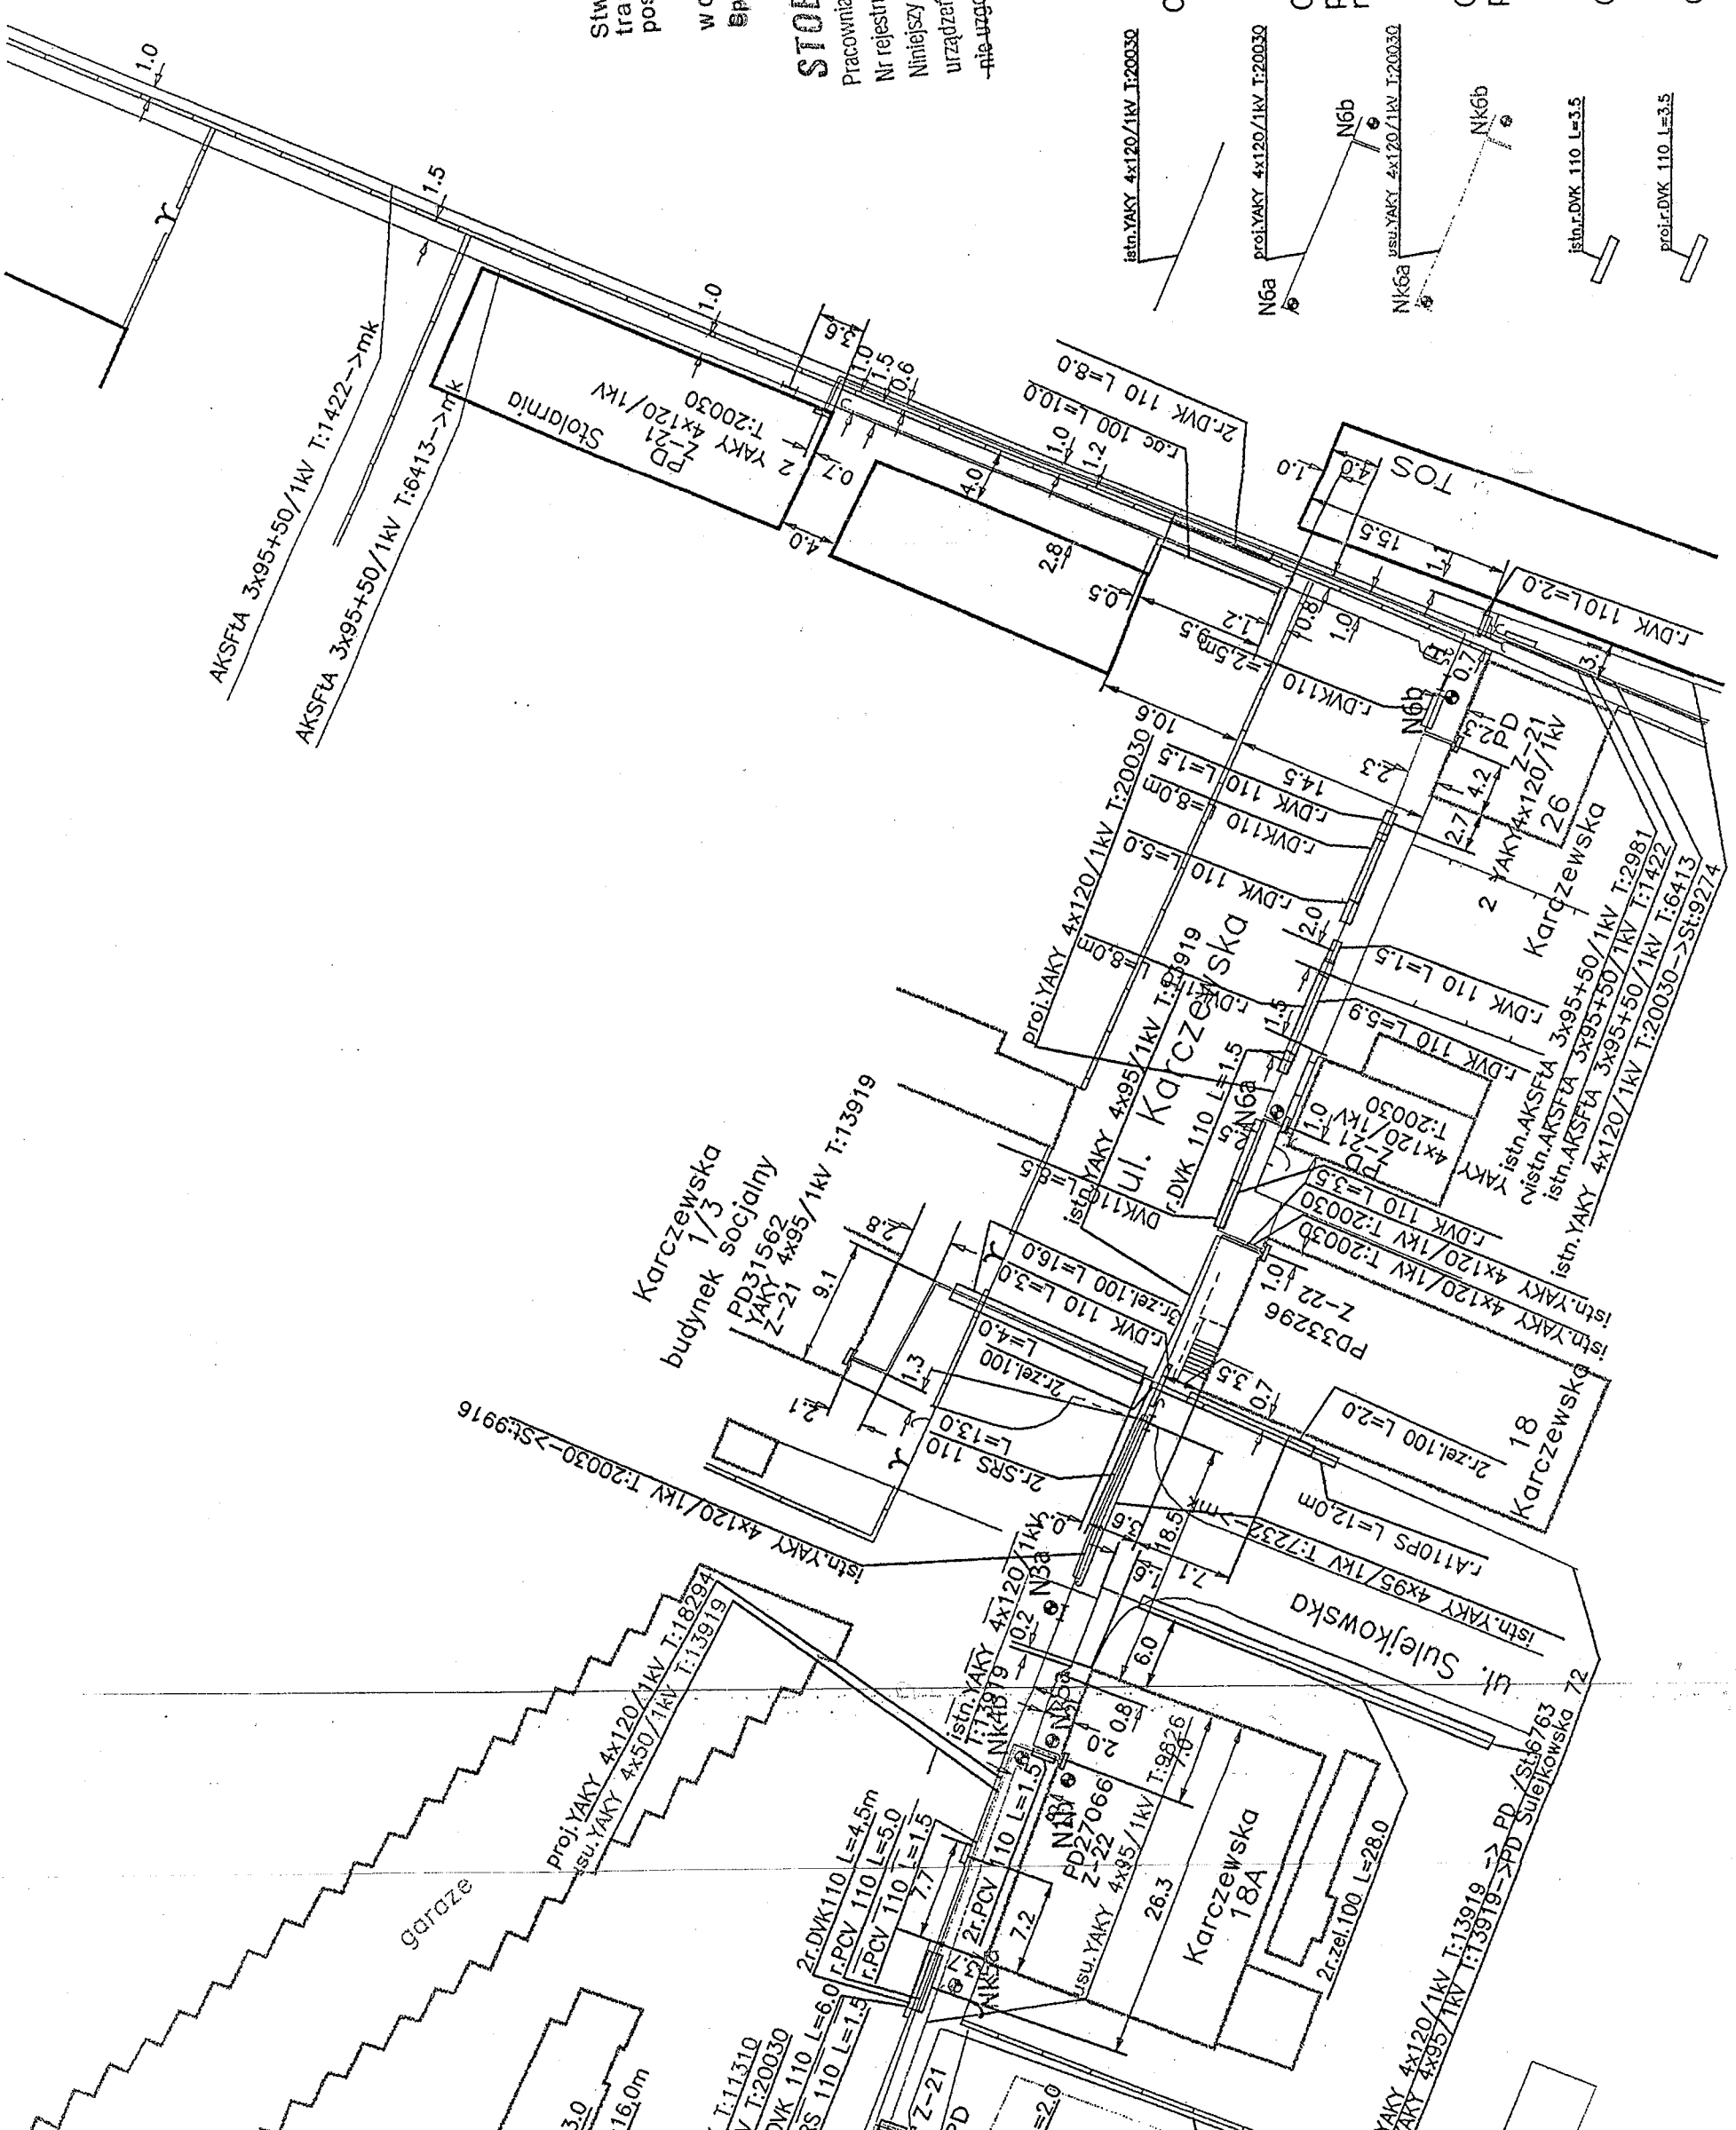

185/107

Stwierdza się zgodność usytuowania tras linii kablowych z dokumentacją posiadaną przez ST-D (Dokumentacja)

w dniu 22.06.2007 r.
Przewodził: *[Signature]*

STOEN Spółka Akcyjna

Pracownia Projektowa
Nr rejestru: *[Signature]*
Niniejszy egzemplarz projektu w zakresie urządzeń sieciowych został uzgodniony, nie uzgodniony bez uwag, z uwagami: *[Signature]*

Za zgodność z oryginałem
31 LIP. 2007
DATA

Oznaczenie istniejącego odcinka linii kablowej

Oznaczenie kolidującego odcinka linii kablowej przewidzianego do demontażu i zastąpienia go nową linią kablową.

Oznaczenie kolidującego odcinka linii kablowej przewidzianego do demontażu

Oznaczenie istniejącego odcinka rury ochronnej

Oznaczenie projektowanego odcinka rury ochron