


SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV

Nazwa rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ. PARTER</b>			Skala <b>1 : 100</b>
Investor:	Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274 w Warszawie	Data: 27 luty 2008 r.	Podpis: <i>[Signature]</i> Zbigniew Janocha
Obiekt	Zespół Szkół Nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 w Warszawie	Branża: ELEKTRYCZNA	Nr rysunku: <b>05</b>



Nazwa rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ. PIWNICA</b>			Skala <b>1 : 100</b>
Inwestor:	Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274 w Warszawie	Data: 27 lutego 2008 r.	Podpis: <i>[Signature]</i> SPEKTOR Zdzisław Janocha
Obiekt:	Zespół Szkół Nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 w Warszawie	Branża: ELEKTRYCZNA	Nr rysunku: <b>03</b>

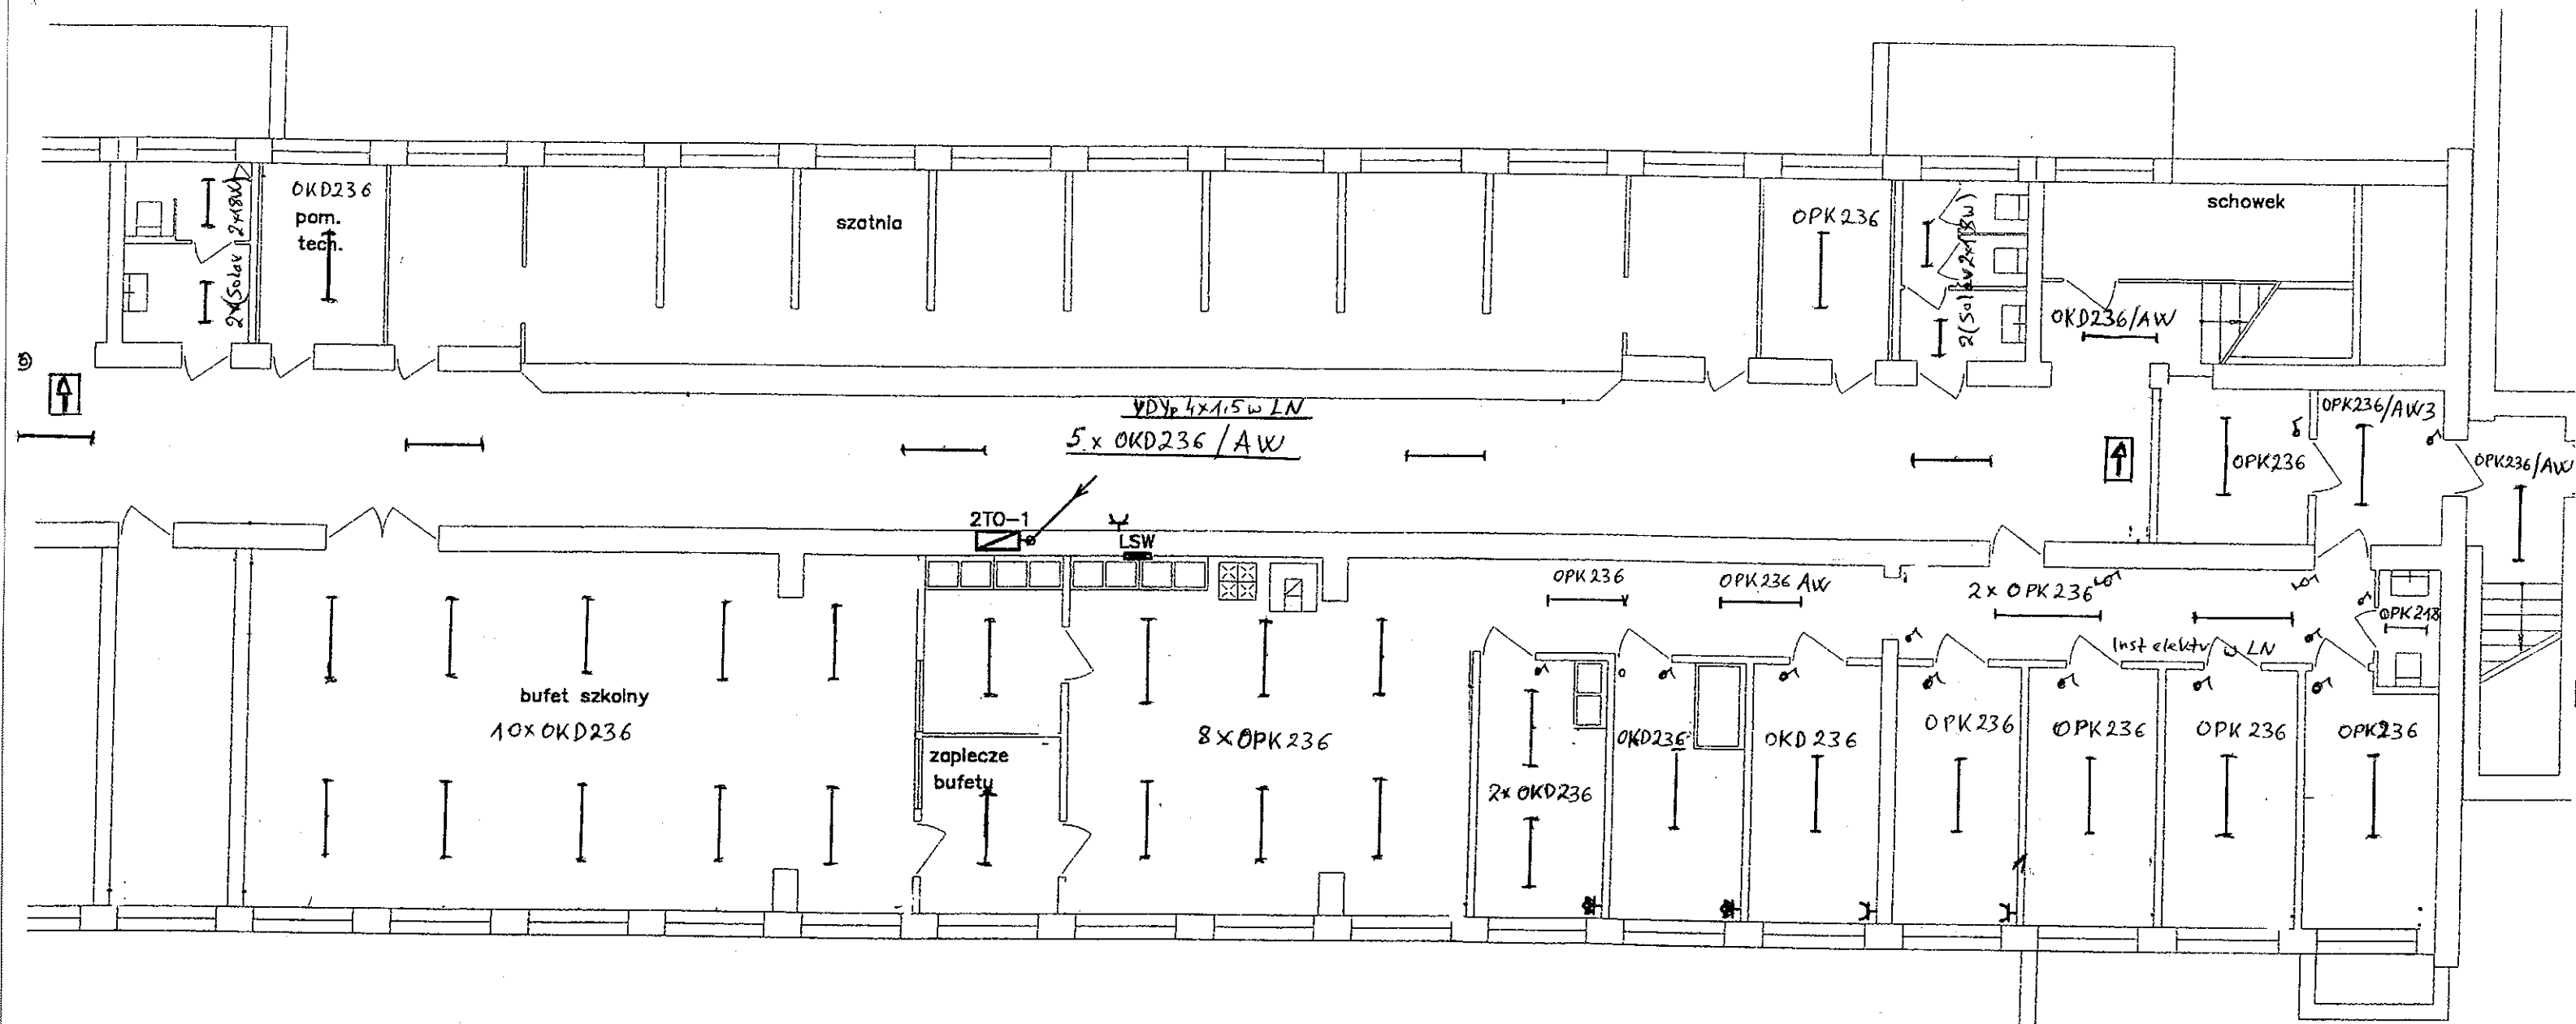

	- oprawa oświetlenia podstawowego typu MONZA 2X36W
	- oprawa oświetlenia podstawowego typu SOLAR NEW 2X18W
	- oprawa oświetlenia podstawowego typu MONZA AS 1X58W
	- oprawa oświetlenia podstawowego typu MONZA SLA 4X18W
	- oprawa oświetlenia podstawowego typu FIBRA 2X58W
	- oprawa oświetlenia podstawowego typu EKOS 1X58W
	- belka montażowa 1x18W, IP-20
	- oprawa oświetlenia podstawowego typu BETA 400W
	- oprawa oświetlenia zewnętrznego typu OUPH 400 metalohalogenkowe+wysięgnik, prod. ELGO
	- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu FAST FLAG z 3h modułem awaryjnym
	- oprawa oświetlenia bezpieczeństwa z 3h modułem awaryjnym
	- łączniki instalacyjne 10A, 230V, p/t
	- przycisk "światło" 10A, 230V, p/t
	- łączniki instalacyjne 10A, 230V, szczelne, n/t
	- gniazdo wtyczkowe p/t, z bolcem ochronnym (1+N+PE) 16A, 230V
	- gniazdo wtyczkowe szczelne n/t, pojedyncze z bolcem ochronnym (1L+N+PE) 16A, 230V
	- gniazdo komputerowe DATA (1L+N+PE) 16A, 230V + blokada
	- gniazdo telefoniczne
	- gniazdo wtyczkowe (3L+N+PE) 16A, 500V
	- lokalna szyna wyrównawcza
	- dzwonek alarmowy 11W, 230V, 102dB, prod. LEGRAND FAEL
	- dzwonek alarmowy mały 11W, 230V, 60dB, prod. LEGRAND FAEL
	- wentylator 0,5kW
	- tablica główna
	- tablice płytowe
	- tablice komputerowe
	- tablica sali gimnastycznej
	- tablica gabinetu lekarskiego
	- tablica alarmowa
	- złącze kablowe
	- rozdzielnica węzła cieplnego
	- szafa krosowa

**SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV**

Nazwa rysunku OZNACZENIA I UWAGI			Skala
Inwestor	Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa		1:100
Obiekt	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 Im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 04-089 Warszawa	Branża ELEKTRYCZNA	Nr rysunku 02