


SZATNIA I SANITARIATY DZIEWCZĄT

SZATNIA I SANITARIATY CHŁOPCÓW
(LUSTRZANE ODBICIE „DZ”)

Instalacja elektryczna wykonana

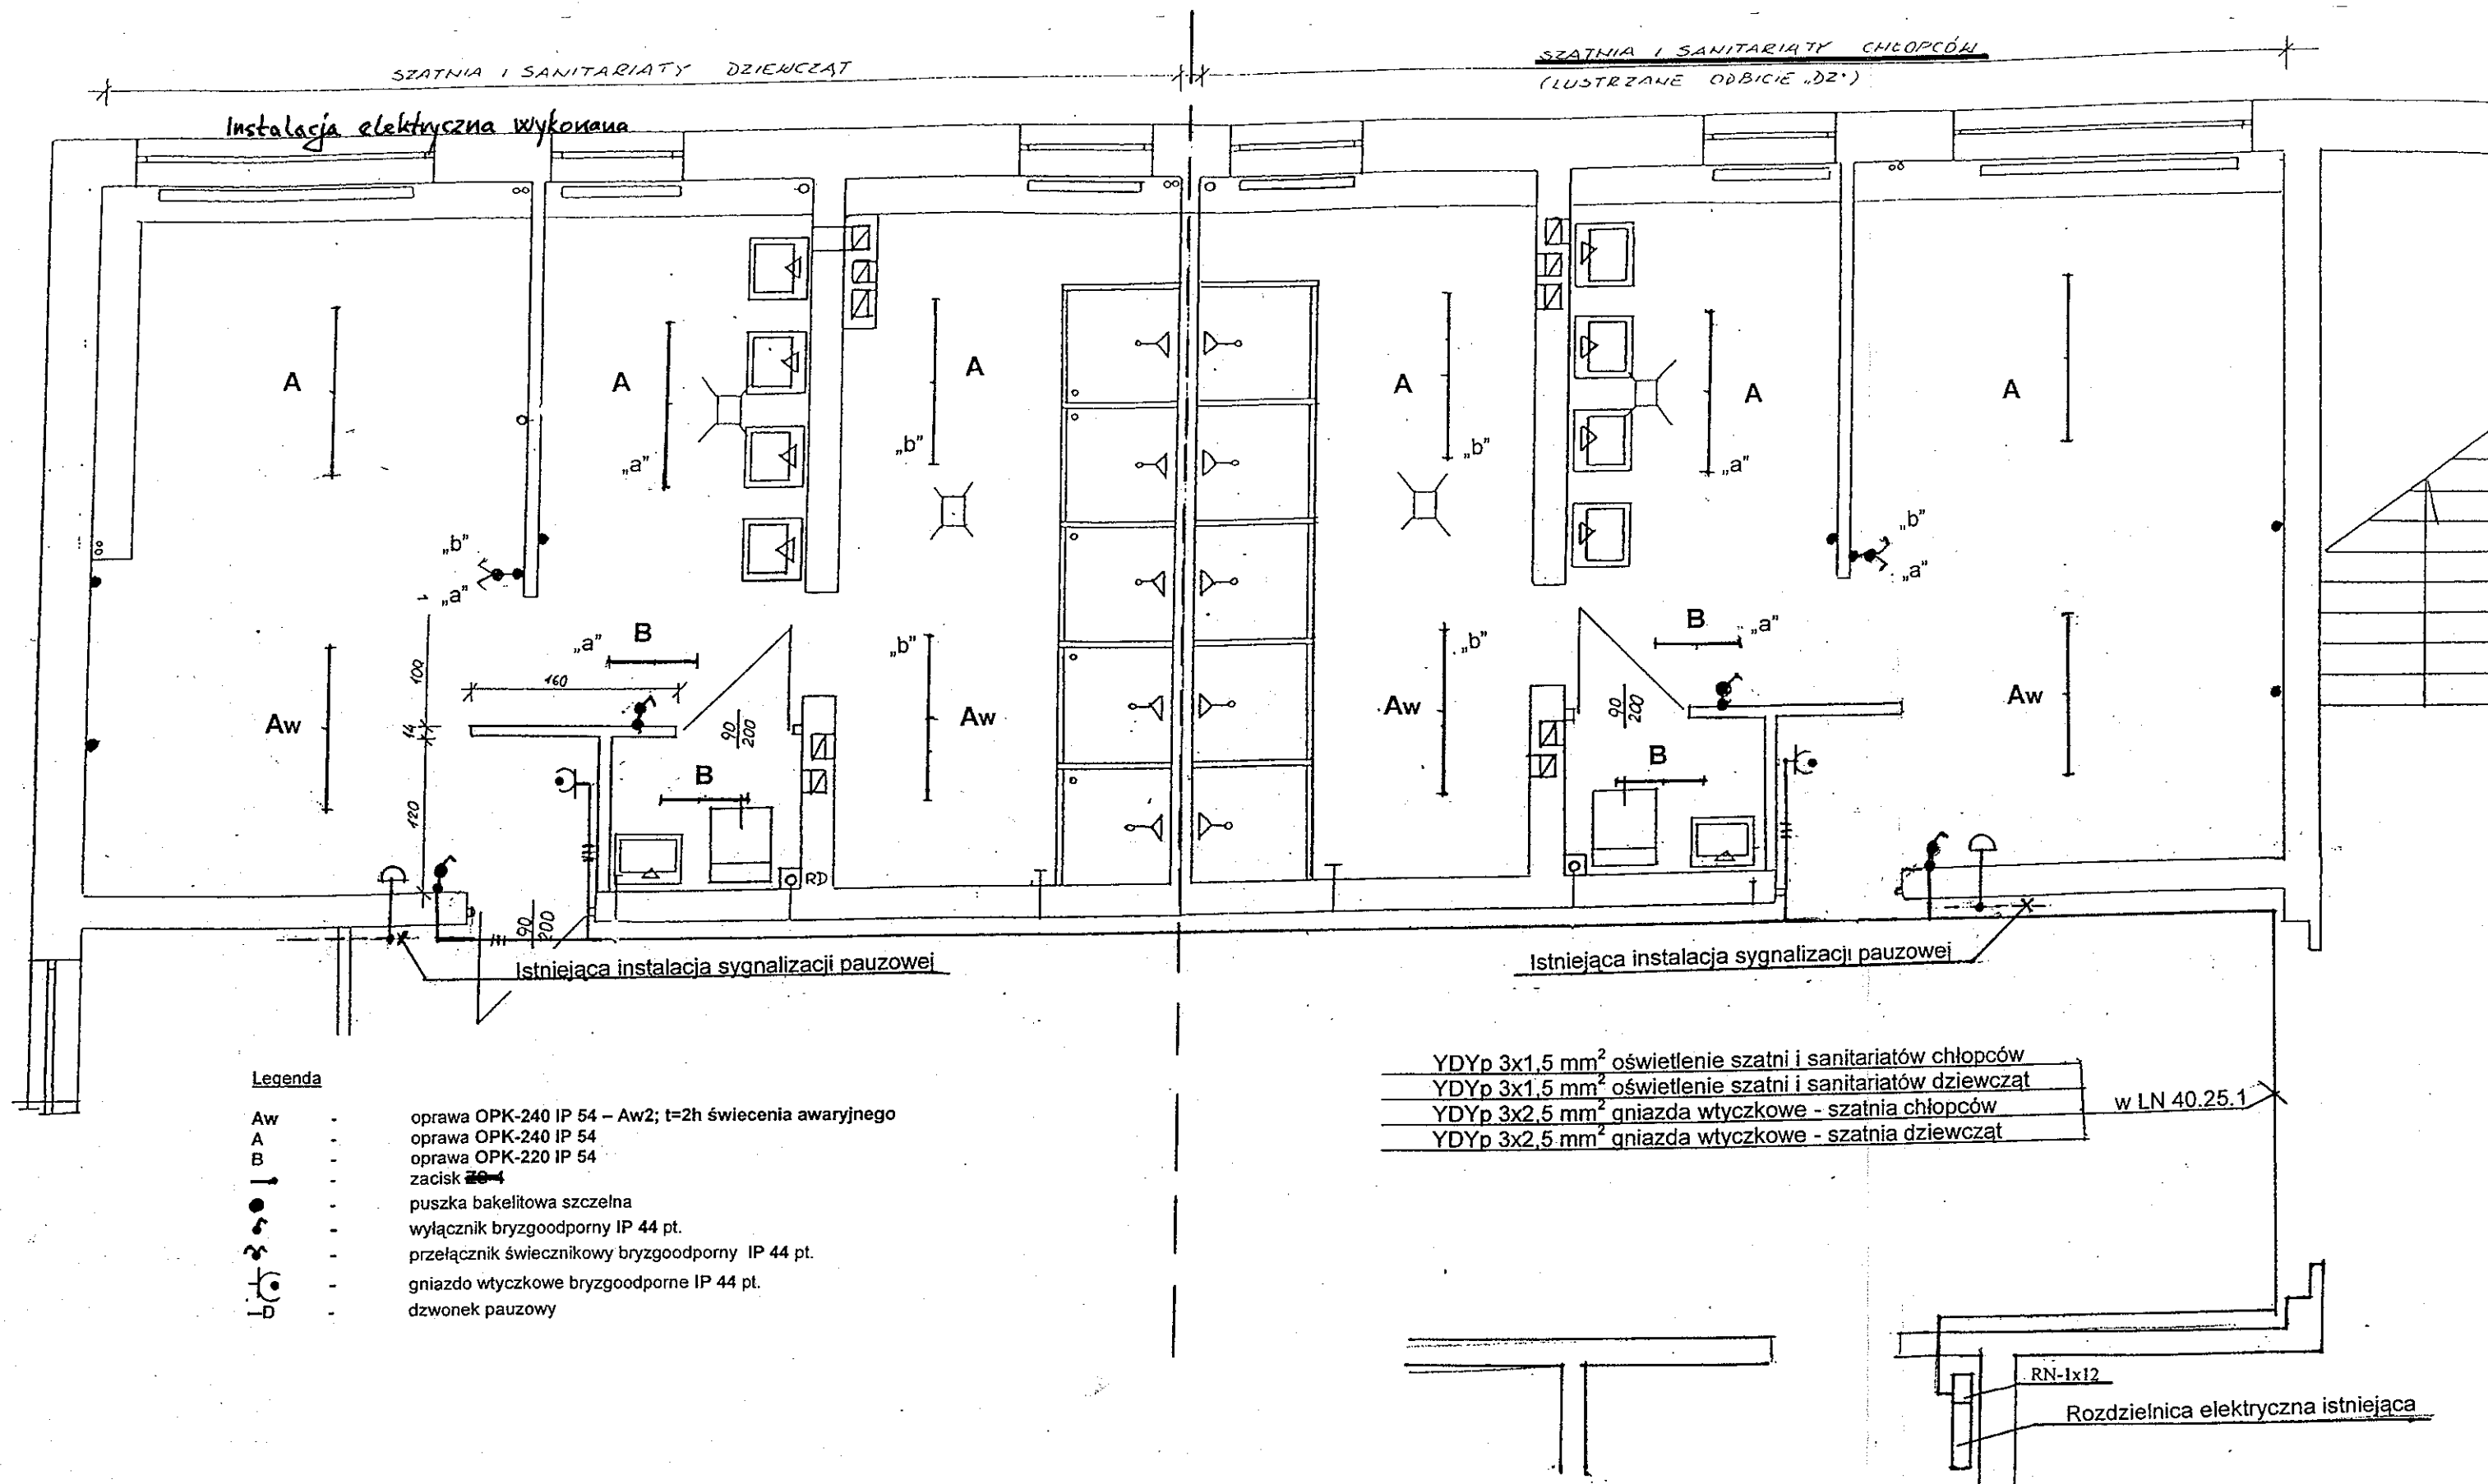

Legenda

- Aw - oprawa OPK-240 IP 54 - Aw2; t=2h świecenia awaryjnego
- A - oprawa OPK-240 IP 54
- B - oprawa OPK-220 IP 54
- a - zacisk
- b - puszka bakelitowa szczelna
- a - wyłącznik bryzgoodporny IP 44 pt.
- b - przełącznik świecznikowy bryzgoodporny IP 44 pt.
- c - gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 pt.
- d - dzwonek pauzowy

YDYp 3x1,5 mm² oświetlenie szatni i sanitariatów chłopców
YDYp 3x1,5 mm² oświetlenie szatni i sanitariatów dziewcząt
YDYp 3x2,5 mm² gniazda wtyczkowe - szatnia chłopców
YDYp 3x2,5 mm² gniazda wtyczkowe - szatnia dziewcząt

w LN 40.25.1

RN-1x12

Rozdzielnica elektryczna istniejąca

Rysunek instalacji elektrycznych

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 185,
ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

Inwestor: Dzielnica Praga Południe
m. st. Warszawy ul. Grochowska 274
Pomieszczenia sanitariatów w bloku
sportowym

Sporządził:

INSPEKTOR

Zbigniew Janocha

Skala
1 : 50


Data:
czerwiec
2007 r.

Rysunek nr 4

SZATNIA I SANITARIATY DZIEWCZĄT

SZATNIA I SANITARIATY CHŁOPCÓW
(LUSTRZANE ODBICIE „DZ”)

Instalacja połączeń wyrównawczych wykonana

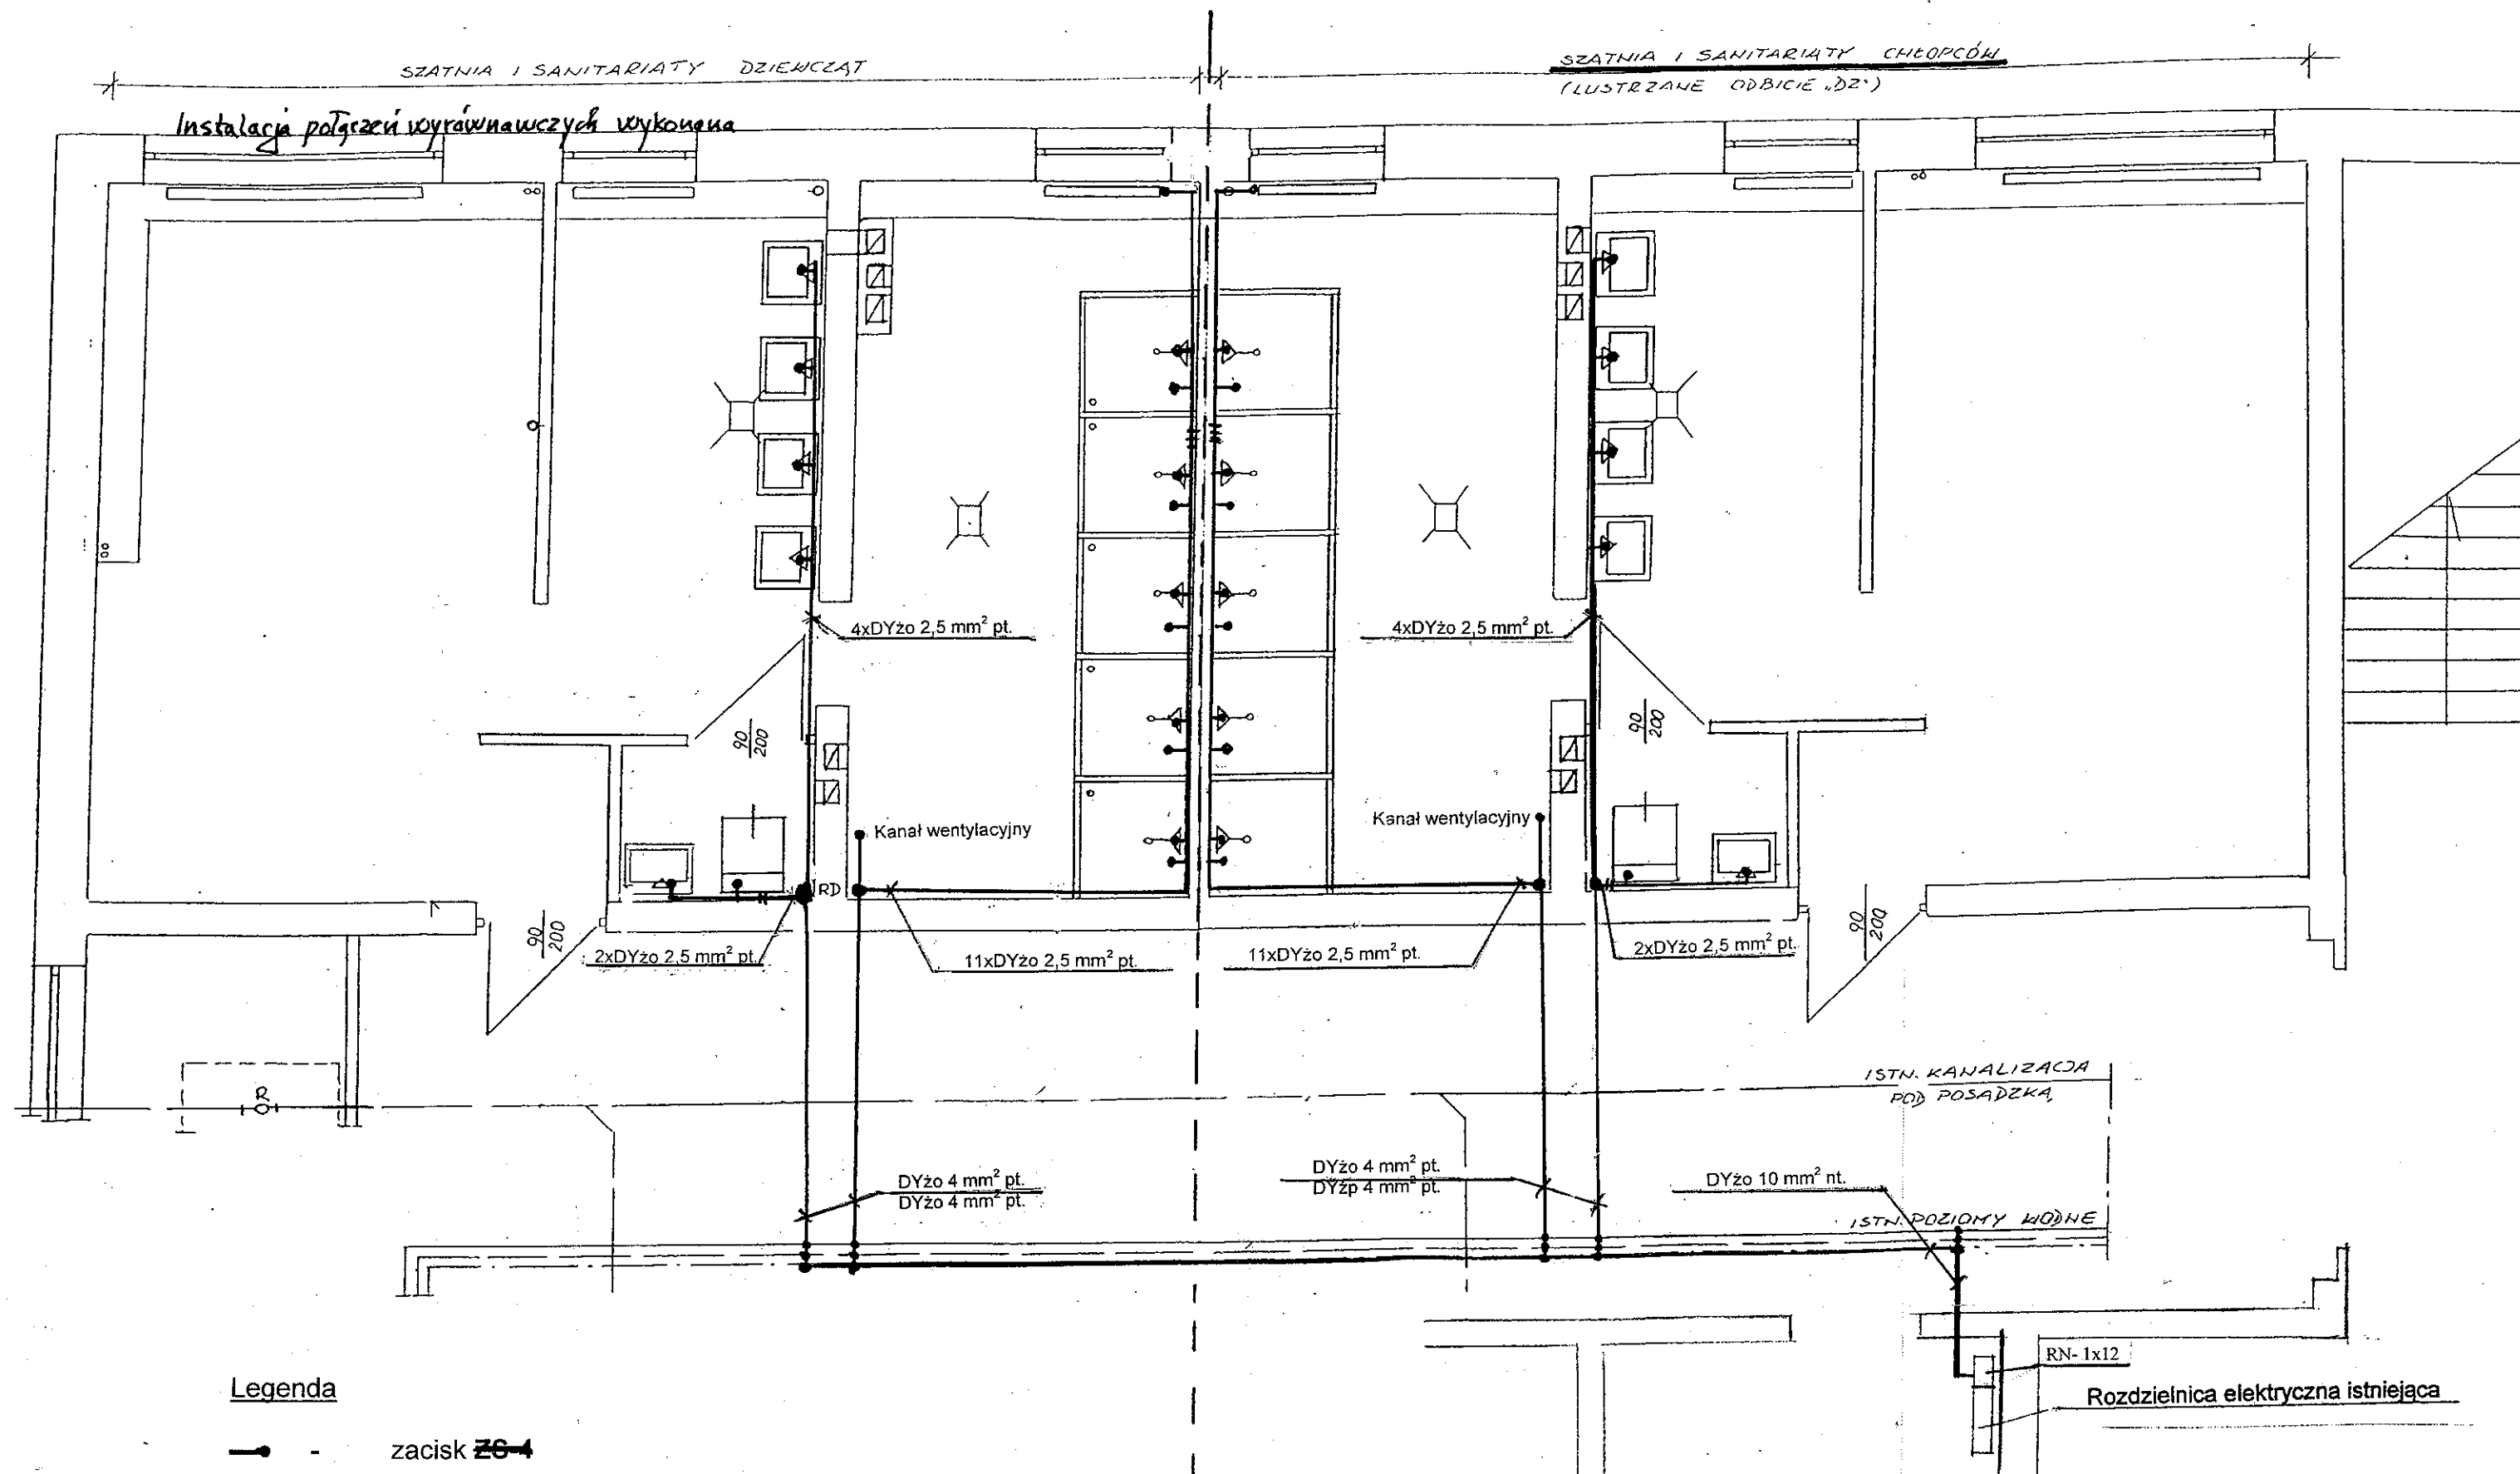

Legenda

- - zacisk **ZG-4**
- - puszka bakelitowa szczelna

Rysunek instalacji połączeń wyrównawczych

Obiekt: **Szkoła Podstawowa nr 185,**
ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

Inwestor: **Dzielnica Praga Południe**
m. st. Warszawy ul. Grochowska 274
Pomieszczenia sanitariatów w bloku sportowym

Sporządził:

INSPEKTOR

Zbigniew Janocha
- 1003 -

Skala

1 : 50

Data:

czerwiec
2007 r.

Rysunek nr **5**