



TABLICA TP0-C/-1, poziom -1

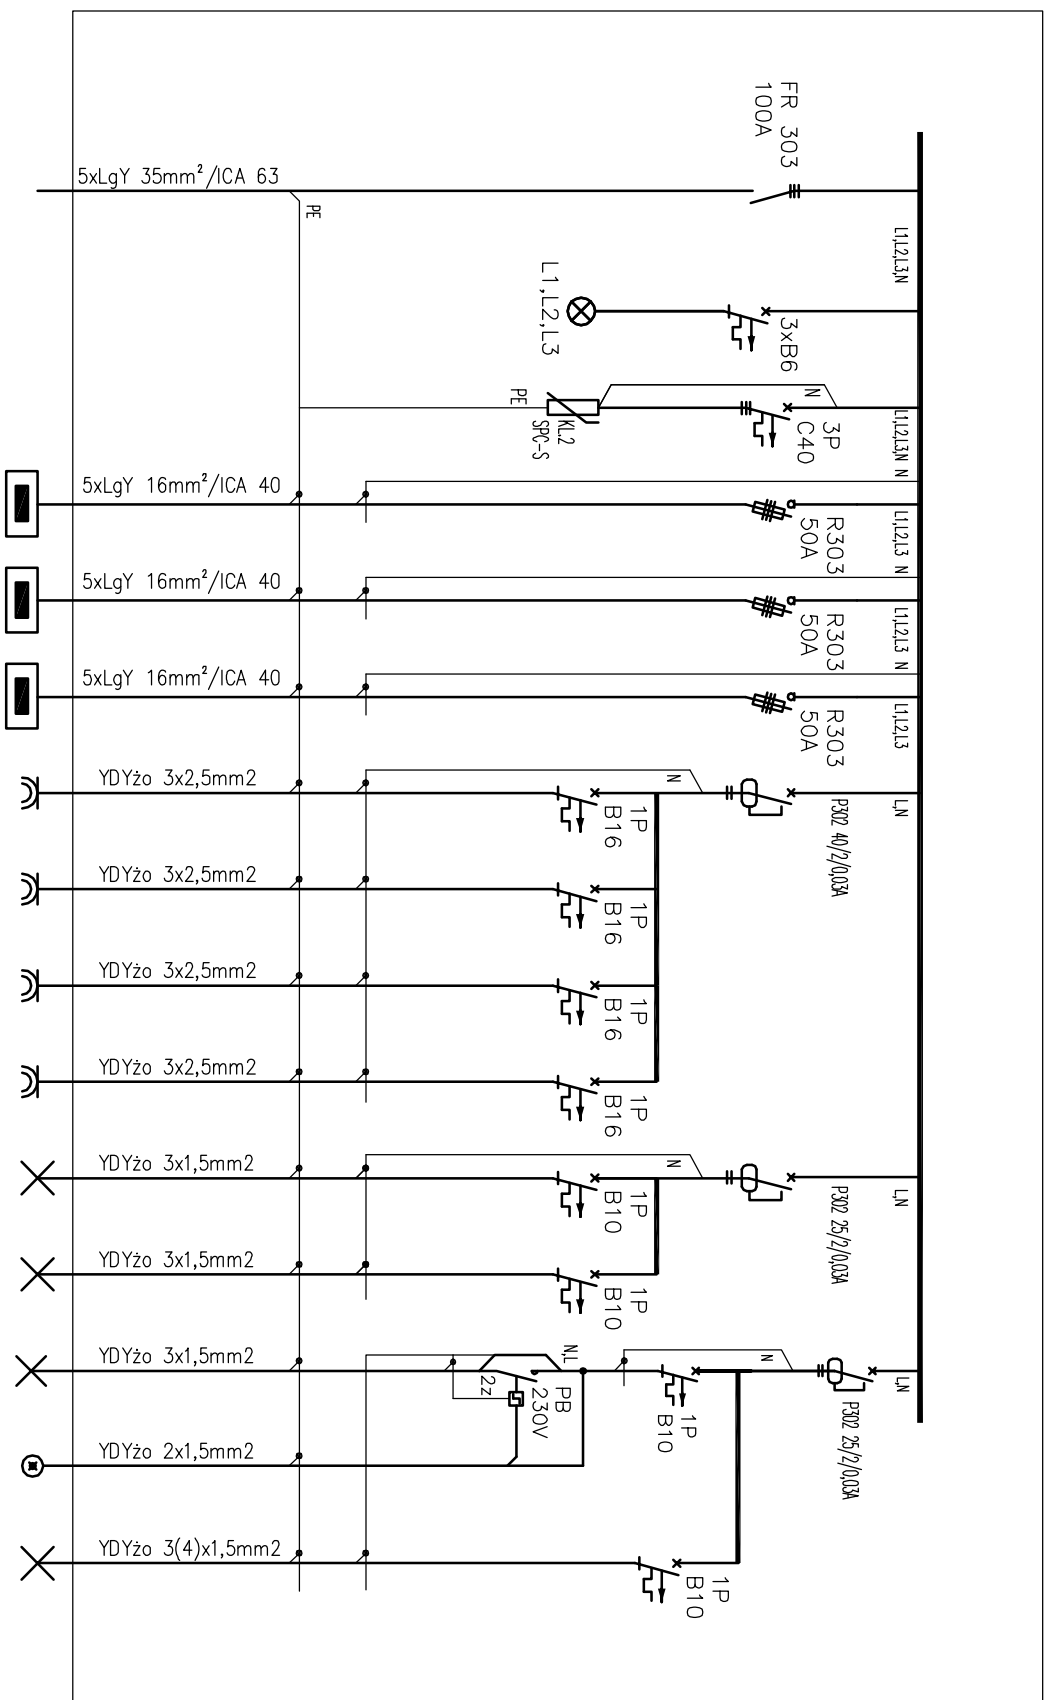

NR OBMODU	TPD-C/-1	Sygnalizacja	Zab. ochronniki	tablica piętrono rozdzielcza	tablica piętrono rozdzielcza	tablica piętrono rozdzielcza	TPD-C/-1/0a.1	TPD-C/-1/0a.2	TPD-C/-1/0a.3	TPD-C/-1/0a.4	TPD-C/-1/0a.w.1	TPD-C/-1/0a.w.2	TPD-C/-1/0a.w.3	-	TPD-C/-1/0a.w.5a
STYCZYSTY	Zasilanie rozdzielnic TPD-C/-1 z RCM	Lampki sygnalizacyjne	przepięt. klasa prób II (c)	zasilanie tablicy piętronoj TPD-C/1	zasilanie tablicy piętronoj TPD-C/2	zasilanie tablicy piętronoj TPD-C/3	Gniazda ogólnie pokój 016	Gniazda ogólnie pokój 016	Gniazda ogólnie pokój 016	Gniazda ogólnie pokój 015	Oswietlenie ogólnie pokój 014	Oswietlenie ogólnie pokój 015, 015A, 016	Oswietlenie zasilanie całej kl. schodowej, bocznej-lewej, bocznej-prawej	przyciski zgłoszenia na białobłone no całej kl. schodowej	Oswietlenie awaryjne

		inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Pd	
02-264 WARSZAWA, UL. JANIECZOWSKA 9 TEL.: (0-22) 846 18 82			
zadanie: Budynek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Praga Południe 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274			
temat: Schemat ideowy tablicy TP0-C/-1 (odbiorów ogólnych poziomu -1)			
projektant:	mgr inż. Włodzimierz Fraczek	data:	Lipiec 2014
opracował:	mgr inż. Sławomir Iwanowski	branża:	nr rysunku
	inż. Dariusz Płaszewski		Elektryczna E-04
	tech. Damian Skwarnicki	stadium:	skala:
opracował:	mgr inż. Grzegorz Stodolski	P.W.	—