


RZUT II PIĘTRA
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100

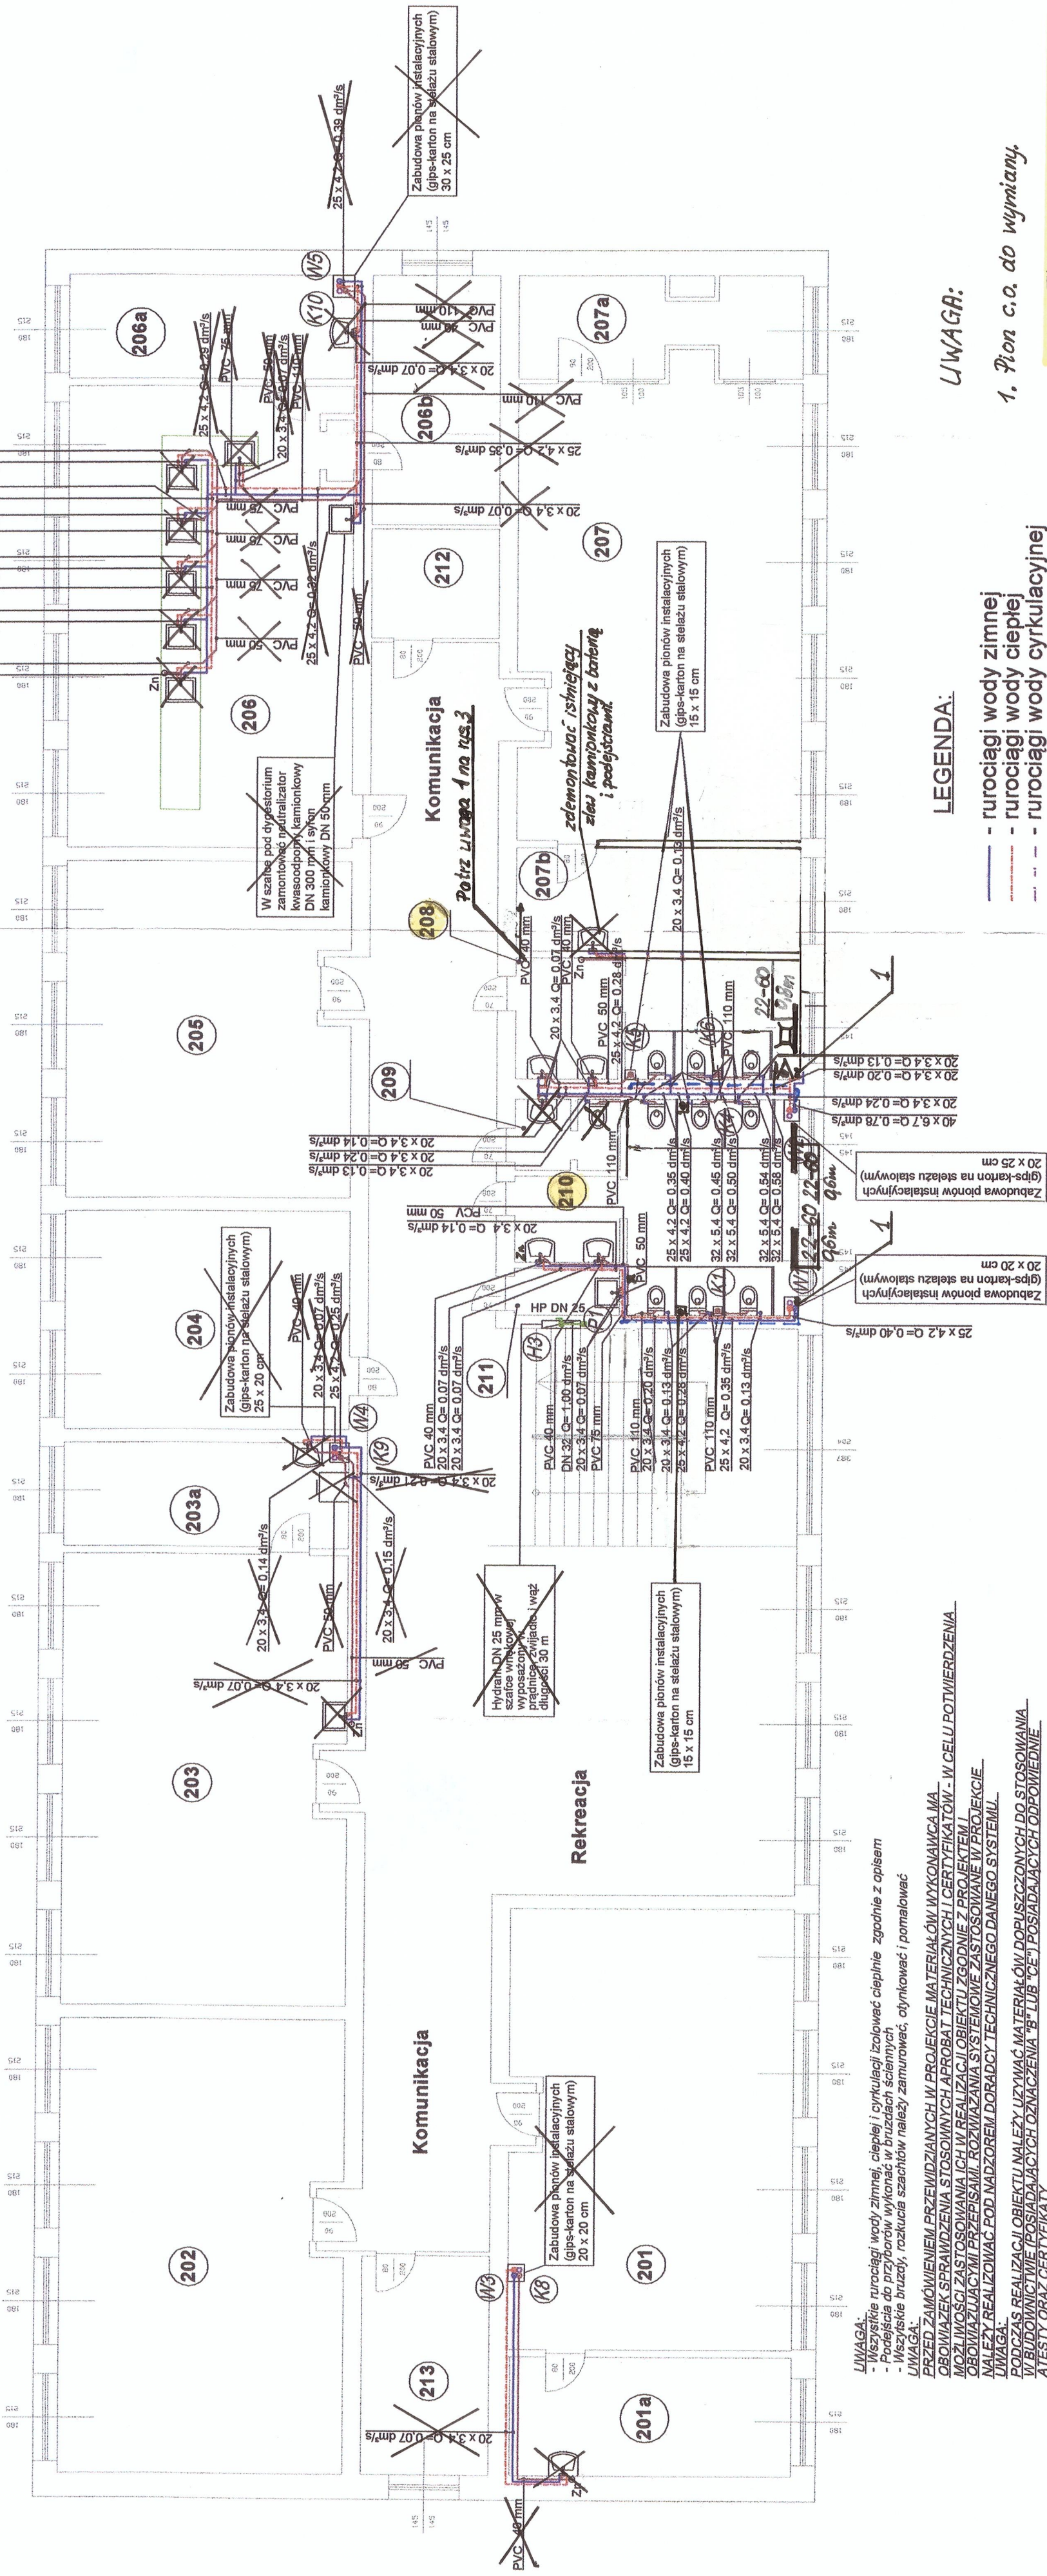

UWAGA:
- Wszystkie rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji izolować cieplnie zgodnie z opisem
- Połączenia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych
- Wszystkie brzozy, rozkucia szachtów należy zamurować, otyłkować i pomalować
UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE MATERIAŁÓW WYKONAWCA MA
OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA STOSOWNYCH I Certyfikatów - W CELU POTWIERDZENIA
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ICH W REALIZACJI OBJEKTU ZGODNIE Z PROJEKTEM I
OBOWIĄZKOWYMI PRZEPISAMI. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
NALEŻY REALIZOWAĆ POD NADZOREM DORADCY TECHNICZNEGO DANEGO SYSTEMU.
UWAGA:
PODZAS REALIZACJI OBJEKTU NALEŻY UŻYWAĆ MATERIAŁÓW DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE POSIADAJĄCYCH OZNACZENIA "B" LUB "CE" POSIADAJĄCYCH ODPWIEDNIE
Certyfikaty
UWAGA:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I
PRZEPISAMI BUDOWNICTWA POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIIONEJ.
UWAGA (MATERIAŁY):
- Rurociągi instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - PP3 PN 20
- Rurociągi instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC
- W pomieszczeniu nr 210 i części pom. nr 208 (z sanitariatami) wymienić okładzinę ceramiczną na pełnej wysokości. W
przedsionku pom. nr 208, pom. nr 209 i nr 11 wymienić okładzinę ceramiczną na wysokości do 2 m.
W pomieszczeniach nr 208 i nr 210 zamontować kabiny systemowe do WC 2.0x1.0x1.0 m.

LEGENDA:

- rurociągi wody zimnej
 - rurociągi wody ciepłej
 - rurociągi wody cyrkulacyjnej
 - kanalizacja sanitarna
 - oznaczenia pionów instalacji p.poż, wody oraz kanalizacji sanitarnej
 - zawór napowietrzający
 - oznaczenie hydrantów wewnętrznych
 - rewizja na przewodzie łączącym ks.
- (K2) (W2) (P1) (Zn) (H1) Rp

UWAGA:

1. Pion c.o. do wymiany.
2. ~~X~~-Elementy instalacji będące poza zakresem II etapu.
3. Przyjęto grzejniki typ BRUGMAN KONPAKT.

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | |
|-------------------------|---------------------|
| Numer pom. | Opis pomieszczenia |
| 201 | Sala lekcyjna |
| 201a | Zaplace sali nr 201 |
| 202 | Sala lekcyjna |
| 203 | Sala lekcyjna |
| 203a | Zaplace sali nr 203 |
| 204 | Sala lekcyjna |
| 205 | Sala lekcyjna |
| 206 | Sala lekcyjna |
| 206a | Zaplace sali nr 206 |
| 206b | Zaplace sali nr 206 |
| 207 | Sala lekcyjna |
| 207a | Zaplace sali nr 207 |
| 207b | Zaplace sali nr 207 |
| 208 | WC męski |
| 209 | Toaleta personelu |
| 210 | WC damski |
| 211 | Pom. techniczne |
| 212 | Zaplace |
| 213 | Zaplace |

inwestor:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga Południe

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| Temat: | Wymiana instalacji zimnej, ciepłej wody kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno -hotelarskich przy ul. Majdarskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie | | | |
| Tytuł rysunku: | Rzut II piętra - instalacja wod-kan w budynku głównym | | | |
| Projektował: | | | | |
| Sprawdził: | | | | |
| Opracował: | | | | |
| Branża: | Sanitarna | | | |
| Skala: | 1:100 | | | |
| Data: | 05.2017 | | | |
| Nr rys.: | 4 | | | |